


**ZAŁĄCZNIK 15**  
**Mapa hydrogeologiczna**  
**skala 1 : 50 000**


- Objaśnienia:**
- dokumentowany otwór studzienny
  - 104 hydroizohipsy wg dokumentacji hydrogeol. dla miejskiego ujęcia wody w Mroczy, oprac. 2010 roku
  - zasięg OSW dla miejskiego ujęcia wody w Mroczy
  - zasięg 25-letniego dopływu wody do ujęcia miejskiego w Mroczy
  - zasięg izochrony 25 letniego dopływu wody do dokumentowanego ujęcia
  - obszar zasobowy / OZ / dla dokumentowanego ujęcia wody

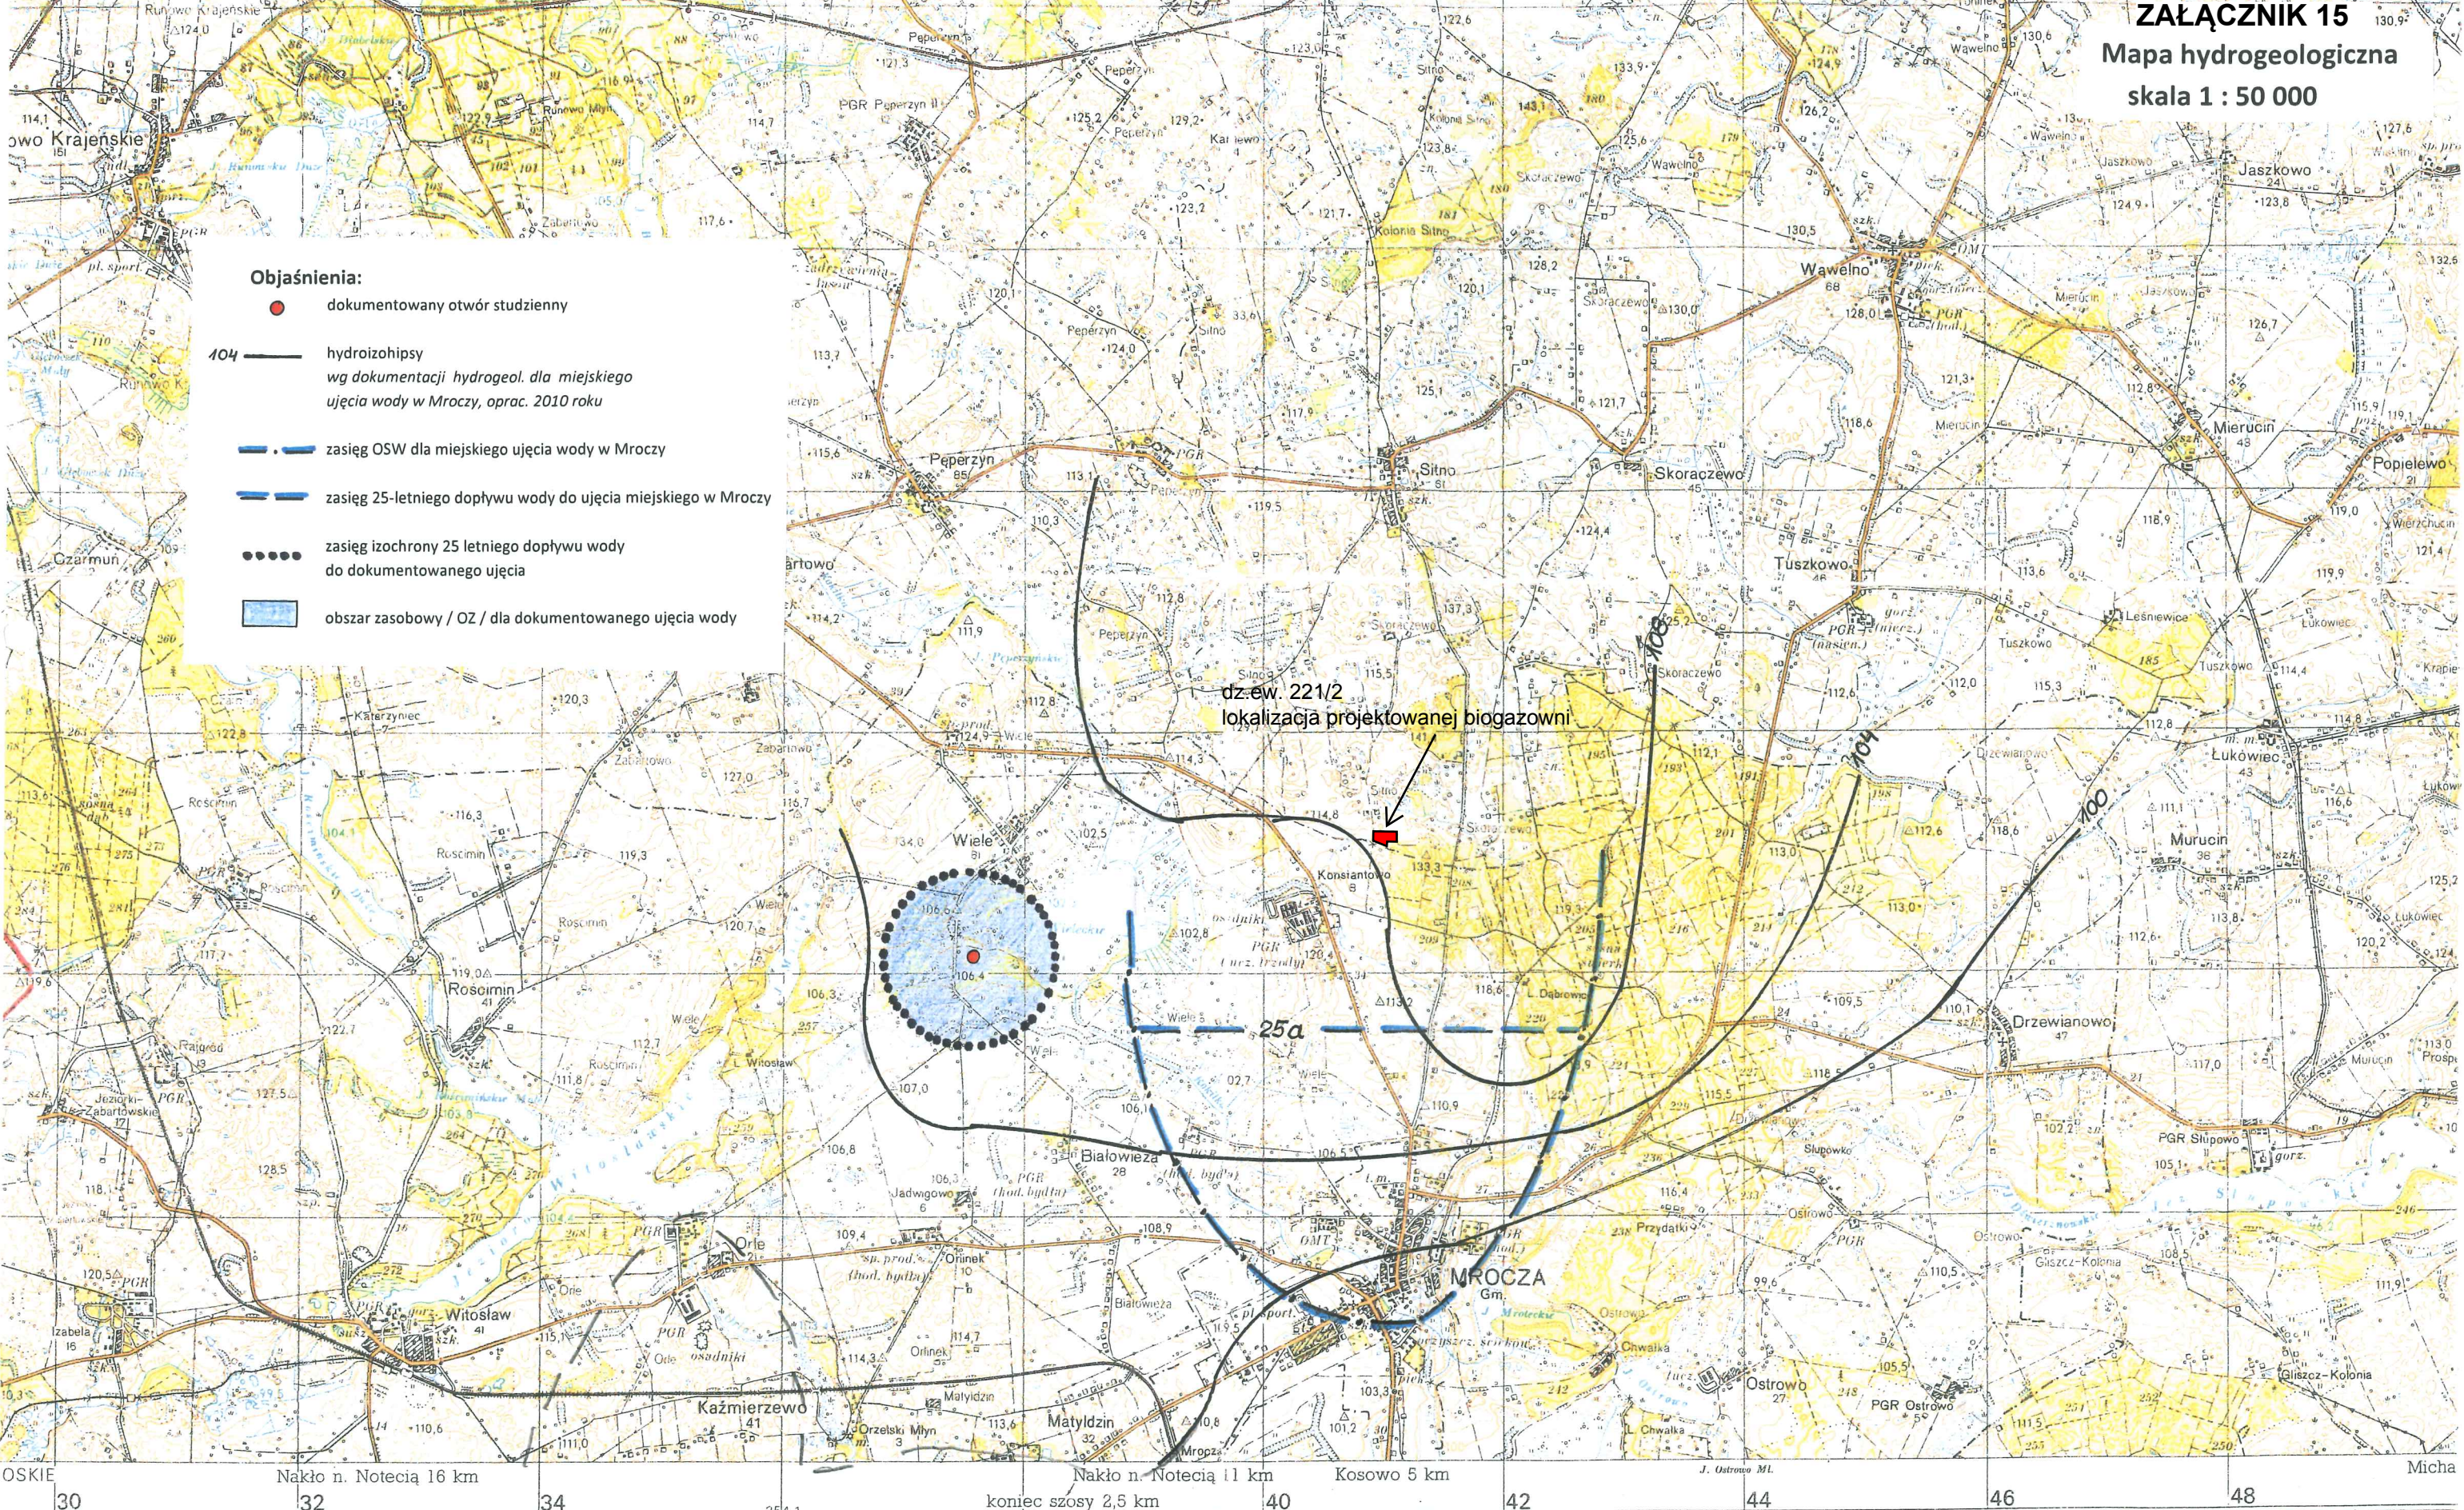

OSKIE 30 Nakło n. Notecią 16 km 32 34 koniec szosy 2,5 km 40 Nakło n. Notecią 11 km 42 Kosowo 5 km 44 J. Ostrowo Ml. 46 Micha 48

**1 : 50 000**

1cm – 500m



Warstwice ciągle poprowadzono co 10 m

źródło:

Temat: Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla otworu studziennego nr 1 na działce nr 223/17 w miejscowości WIELE gm. Mroczka, pow. nakielski

Opracowała:

mgr Ewa Piekarska, upr. geol 051103, 070906, III-0501