



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230


tel./fax (52)3881231

e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

www.pssesepolnokrajenskie.pl

Sępólno Kraj., dnia 10.07.2017r.

Znak sprawy: N.HK.5210.20.2017

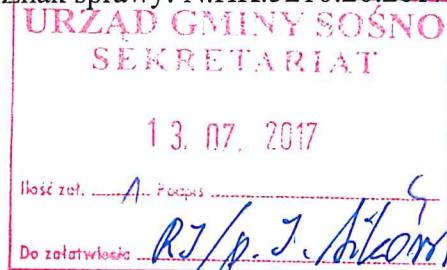

Wójt Sośna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. przesyła w załączeniu ocenę obszarową zaopatrzenia w wodę w gminie Sośno w I połowie 2017r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Estkowska

Załączniki:

- Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w I połowie 2017 roku.

Otrzymuje:

1. Adresat.
2. ZGK Sośno
ul. Nowa 9
89-412 Sośno
3. A/a.

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w I połowie 2017 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 20 ust.1 oraz ust 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.139) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w I połowie 2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał w I połowie 2017 roku z niżej wymienionych wodociągów 8 próbek wody z punktów kontrolnych: na stacjach uzdatniania wody, z sieci rozdzielczej oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Nadzorem sanitarnym objęto 3 urządzenia wodne. Mieszkańcy gminy Sośno zaopatrywani byli w wodę do spożycia produkowaną przez:

Stan na dzień 30.06.2017r.

Wodociąg	Producent	Wielkość produkcji	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg	Jakość wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Prowadzone postępowanie administracyjne
Wodociągi o prod. 100 – 1000 m³/d							
Wodociąg publiczny w Przepalkowie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie	320 m ³ /d	ok.2500	Przepalkowo, Szynwałd, Dębiny, Obodowo, Roztoki, Wielowicz, Sośno Olszewska, Dziedno, Zielonka, Wielowiczek, Borówki	<i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i>	-	-
Wodociąg zakładowy w Sitnie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie	168 m ³ /d	ok.1550	Sitno, Mierucin, Tuszkowo, Skoraczewo, Jaszkowo, Wąwelnio	<i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i>	-	-
Wodociąg zakładowy w Rogalinie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie	407 m ³ /d	ok.950	Rogalin, Toninek, Tonin, Ostrówek, Płasków	<i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i>	-	-

W I połowie 2017r. stwierdzono przekroczenie parametrów w wodzie pochodzącej z:

- wodociągu publicznego w Rogalinie w jednej z prób wody pobranych w dniu 18.04.2016r. stwierdzono niewłaściwą utleniałość wody. Termin doprowadzenia wody do odpowiedniej jakości wyznaczono na 28.02.2017r. Po działaniach naprawczych przeprowadzonych przez ZGK w Sośnie (wymiana złóż filtracyjnych) jakość wody wróciła do normy.

W miesiącu kwietniu doszło do awarii pęknięcia dyszy w hydroforni Rogalin. Awaria nie spowodowała przerw w dostawie wody, mieszkańcy byli zaopatrywani w wodę z wodociągu w Przepalkowie.